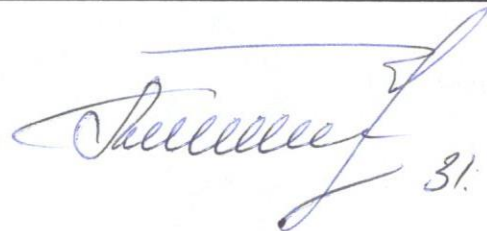


**Звіт
по контролю викидів шкідливих речовин в атмосферу
за січень місяць 2025 року**

Дата відбору проб	Код джерела викиду	Місце, точка відбору проб	Барометричний тиск,	Температура навколишнього середовища, °C	Параметри газоповтряної суміші на виході з джерела					Назва забруднюючої речовини	Концентрація забруднюючої речовини			ГДВ в атмосферу	
					Температура, °C	Тиск (розрядження), мм.вод.ст.	Швидкість газу, м/с	Вологість газу, %	Об'єм газоповтряної суміші, м³/год		мг/м³	г/м³	г/с	мг/м³	г/с
28.01.2025	139	ФР-700 1 т.п. до фільтру)	756	16,0	154	89,4	17,8	40	3205	сажа (пил т.в.)	4595,0	4,595	4,091	не реглам.	не реглам.
		ФР-700 1 т.п. (після фільтру)		15,4	149	15,1	8,5	40	1532	сажа (пил т.в.)	50,0	0,050	0,021		0,023
		ФР-700 1 т.п. (після фільтру)								CO	198,0	0,198	0,084		0,717
		ФР-700 1 т.п. (після фільтру)								NOx	14,0	0,014	0,006		0,042
		ФР-700 1 т.п. (після фільтру)								SO2	0,0	0,000	0,000		0,169
28.01.2025	140	ФР-700 2 т.п. (до фільтру)	756	16,0	146	22,1	12,9	40	2347	сажа (пил т.в.)	5632,0	5,632	3,671	не реглам.	не реглам.
		ФР-700 2 т.п. (після фільтру)		15,8	130	17,1	10,7	40	2021	сажа (пил т.в.)	10,0	0,010	0,006		0,024
		ФР-700 2 т.п. (після фільтру)								CO	394,0	0,394	0,221		0,575
		ФР-700 2 т.п. (після фільтру)								NOx	11,0	0,011	0,006		0,045
		ФР-700 2 т.п. (після фільтру)								SO2	0,0	0,000	0,000		0,145
28.01.2025	227	ФР-650 1 т.п. (до фільтру)	756	15,0	40,0	23,9	9,6	40	6345	сажа (пил т.в.)	1455,0	1,455	2,564	не реглам.	не реглам.
		ФР-650 1 т.п. (після фільтру)		15,0	35,0	7,0	5,8	40	3892	сажа (пил т.в.)	27,8	0,028	0,03		0,037
		ФР-650 1 т.п. (після фільтру)								CO	175,0	0,175	0,189		0,767
		ФР-650 1 т.п. (після фільтру)								NOx	0,0	0,000	0,000		0,074
		ФР-650 1 т.п. (після фільтру)								SO2	0,0	0,000	0,000		0,481
28.01.2025	147	ФР-650 2 т.п. (до фільтру)	756	16,2	39,0	20,6	11,5	40	7627	сажа (пил т.в.)	1514	1,514	3,207	не реглам.	не реглам.
		ФР-650 2 т.п. (після фільтру)		16,5	35	19,0	9,6	40	6499	сажа (пил т.в.)	6,5	0,007	0,012		0,053
		ФР-650 2 т.п. (після фільтру)								CO	151,0	0,151	0,273		1,327
		ФР-650 2 т.п. (після фільтру)								NOx	0,0	0,000	0,000		0,096
		ФР-650 2 т.п. (після фільтру)								SO2	0,0	0,000	0,000		0,665

Начальник ЗХЛ-СТК

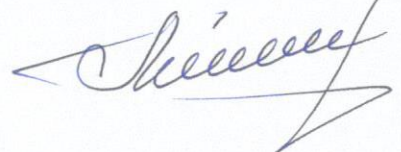

31.01.25

Л.В.Геніна

Звіт
по контролю викидів шкідливих речовин в атмосферу
за лютий місяць 2025 року

Дата відбору проб	Код джерела викиду	Місце, точка відбору проб	Барометричний тиск, мм рт.ст.	Температура навколишнього середовища, °C	Параметри газоповітряної суміші на виході з джерела					Назва забруднюючої речовини	Концентрація забруднюючої речовини			ГДВ в атмосферу	
					Температура газозоду, °C	Тиск (розрядження), мм.вод.ст.	Швидкість газу, м/с	Вологість газу, %	Об'єм газоповітряної суміші, м³/год		мг/м³	г/нм³	г/с	мг/м³	г/с
05.02.2025	143	ФР-502 5 т.п. (до фільтру)	762	16,0	132	30,6	16,2	40	3069	сажа (пил т.в.)	2359,0	2,359	2,011	не реглам.	не реглам.
		ФР-502 5 т.п. (після фільтру)		16,0	138	23,5	13,9	40	2608	сажа (пил т.в.)	21,3	0,021	0,015		0,134
		ФР-502 5 т.п. (після фільтру)								CO	64,0	0,064	0,046		1,375
		ФР-502 5 т.п. (після фільтру)								NOx	0,0	0,000	0,000		0,191
		ФР-502 5 т.п. (після фільтру)								SO2	0,0	0,000	0,000		0,721
		ФР-502 5 т.п. (після фільтру)													
05.02.2025	149	ФР-503 5 т.п. (до фільтру)	762	16,0	31	49,0	16,0	40	10940	сажа (пил т.в.)	844,0	0,841	2,566	не реглам.	не реглам.
		ФР-503 5 т.п. (після фільтру)		16,0	28	43,0	13,0	40	9035	сажа (пил т.в.)	4,9	0,005	0,012		0,016
		ФР-503 5 т.п. (після фільтру)								CO	0,0	0,000	0,000		0,397
		ФР-503 5 т.п. (після фільтру)								NOx	0,0	0,000	0,000		0,027
		ФР-503 5 т.п. (після фільтру)								SO2	9,0	0,009	0,016		0,186
		ФР-503 5 т.п. (після фільтру)													

Начальник ЗХЛ-СТК

 28.02.25р

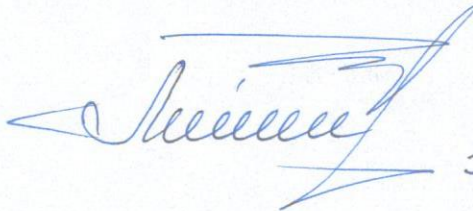
Л.В.Геніна

ТОВ "Кременчуцький завод технічного вуглецю"

**Звіт
по контролю викидів шкідливих речовин в атмосферу
за червень місяць 2025 року**

Дата відбору проб	Код джерела викиду	Місце, точка відбору проб	Барометричний тиск, мм рт.ст.	Температура навколишнього середовища, °C	Параметри газоповітряної суміші на виході з джерела					Назва забруднюючої речовини	Концентрація забруднюючої речовини			ГДВ в атмосферу	
					Температура, °C	Тиск (розрядження), мм.вод.ст.	Швидкість газу, м/с	Вологість газу, %	Об'єм газоповітряної суміші, м³/год		мг/м³	г/нм³	г/с	мг/м³	г/с
10.06.2025	228	ФР-650 3 т.п. (до фільтру)	757	20,0	51,0	98,1	17,1	40	10882	сажа (пил т.в.)	819	0,819	2,477	не реглам.	не реглам.
		ФР-650 3 т.п.(після фільтру)		20,0	42	37,2	13,7	40	9039	сажа (пил т.в.)	8,3	0,008	0,021		0,038
		ФР-650 3 т.п.(після фільтру)								CO	4,0	0,004	0,009		0,799
		ФР-650 3 т.п.(після фільтру)								NOx	0,0	0,000	0,000		0,076
		ФР-650 3 т.п.(після фільтру)								SO2	0,0	0,000	0,000		0,484
10.06.2025	141	FSF- 209 3 т.п. (до фільтру)	757	20,0	148	80,9	16,0	40	2916	сажа (пил т.в.)	3816	3,816	3,091	не реглам.	не реглам.
		FSF- 209 3 т.п.(після фільтру)		20,0	160	9,3	8,5	40	1497	сажа (пил т.в.)	40,0	0,040	0,017		0,029
		FSF- 209 3 т.п.(після фільтру)								CO	1256,0	1,256	0,522		0,557
		FSF- 209 3 т.п.(після фільтру)								NOx	20,0	0,020	0,008		0,044
		FSF- 209 3 т.п.(після фільтру)								SO2	109,0	0,109	0,045		0,163
27.06.2025	150	ФР-250(після фільтру)	754	20,0	28	63,1	15,7	40	3618	сажа (пил т.в.)	9,6	0,010	0,010	не реглам.	0,039
27.06.2025	161	Фільтр аспірації системи перевантаження	754	20,0	22	52,8	17,1	40	3979	сажа (пил т.в.)	4,0	0,004	0,004	не реглам.	0,016

Начальник ЗХЛ-СТК


30.06.25р.

Л.В.Геніна